

COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA
protocollo@pec.comune.fiorenzuola.pc.it

PROVINCIA DI PIACENZA
provpc@cert.provincia.pc.it

Risposta prot. N. 0002276 del 20/01/2022

Oggetto: Adozione di Piano Operativo Comunale (POC) stralcio con valore ed effetti di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) denominato "**Ambito ASP_C13 sub Ambito A**" ai sensi degli artt. 30 e 34 L.R.20/2000 e s.m. e art. 4 L.R. 24/2017 e s.m.- Carenza Competenza

Vista la nota del Comune di Fiorenzuola D'Arda Prot. 2416 del 20.01.2022, acquisita al Ns. prot. N. 0002276 del 20/01/2022 in merito al Procedimento in oggetto e relativa documentazione allegata;

Preso atto, sulla base della citata Documentazione, che:

- L'area d'intervento del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) per funzioni produttive ASP_C13 è situata nella porzione ovest del territorio comunale di Fiorenzuola d'Arda, lungo la tangenziale SS 9, all'intersezione tra tale asse stradale e la SP 38; l'area, confina a nord e ad ovest con la viabilità stradale (SS 9, SP 38), mentre a sud e ad est sono presenti terreni agricoli;
- L'ambito specializzato per attività produttive ASP_C13 è individuato nella "Classificazione degli ambiti comunali" (Tavola QS 2) del vigente Piano Strutturale Comunale, introdotto con la variante 2020.
- L'intervento prevede su una Superficie Territoriale di 49.298 mq la realizzazione di un parcheggio e di fabbricati funzionali all'insediamento di un'attività di autotrasporto già esistente sul territorio.

Considerato che:

- Il recapito delle acque meteoriche del nuovo insediamento risulta essere il Canale Consortile denominato Dugara Sabadino (rif. Relazione Idraulica Rete di Fognatura Meteorica e TAV.7 Rete acque meteoriche), il recapito finale acque nere non risulta specificato, ai fini di questo parere, si presume che sia il medesimo recapito consortile
- In riferimento al P.G.R.A. (Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni dell'Autorità di bacino del Fiume Po) [...] "*l'area oggetto di studio risulta priva di rischi considerando il reticolo naturale principale e secondario*" [...] (rif. Rel. Geologico-Sismica a firma del Dott. Zucchi);

Tutto ciò premesso, questo Servizio non rileva profili di competenza sui quali esprimersi.

Si coglie l'occasione per rendere noto la consultazione dell'intera documentazione relativa al PGRA è possibile collegandosi alla pagina web: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/sezioni/piano-di-gestione-del-rischio-alluvioni>.

Cordialmente,

Ing. Federica Pellegrini
(documento firmato digitalmente)

FC+PB

Allegati

- Stralci PGRA Rel. Geologica par. "Inquadramento geografico e idrografico"
- Tav. tiranti limite all.T500_ stato di fatto (Rif. Studio Prof. Ing. A. Brath – marzo 2020)

Via Santa Franca, 38

29121 PIACENZA

Tel. 0523.308711

Fax 0523.308716

PEC: stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

E-mail: stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it

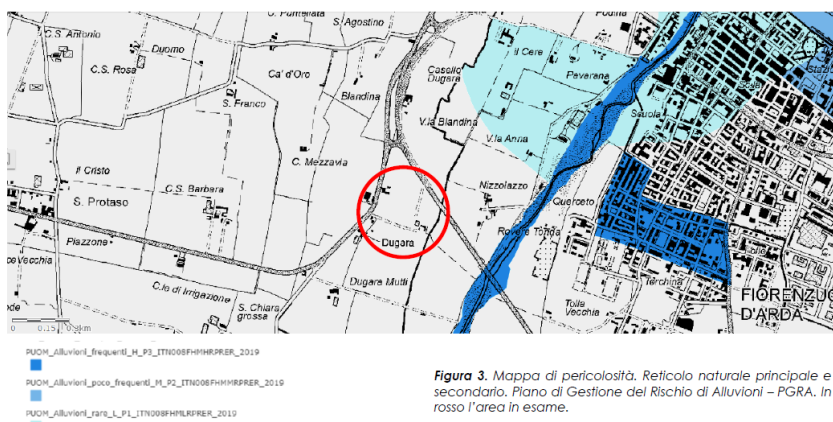


Figura 3. Mappa di pericolosità. Reticolo naturale principale e secondario. Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni – PGRA. In rosso l'area in esame.

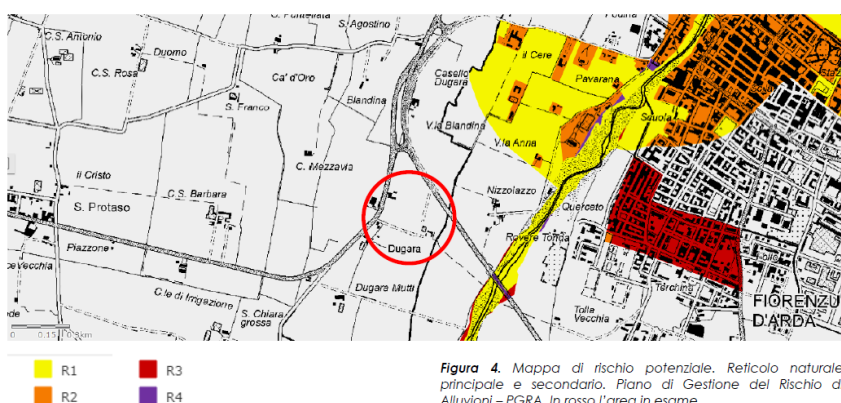


Figura 4. Mappa di rischio potenziale. Reticolo naturale principale e secondario. Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni – PGRA. In rosso l'area in esame.

